



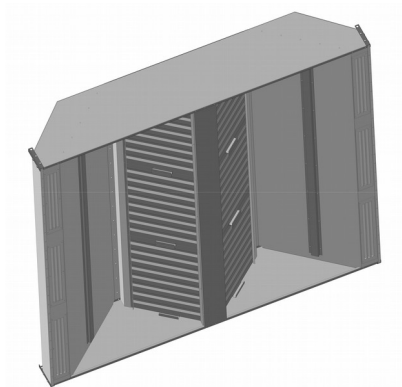

Зонты пристенные приточно-вытяжные серии ЗППВ
Зонты центральные приточно-вытяжные серии ЗЦПВ

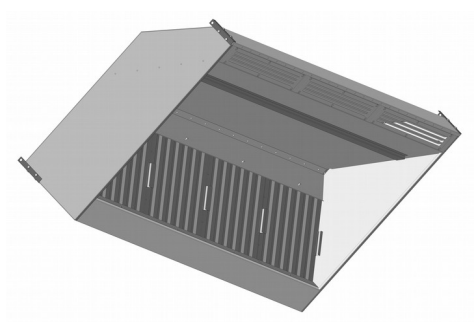

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

429.00.000 ПС

Ярославль

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Зонт вытяжной устанавливается над тепловым оборудованием и предназначен для дополнительного подвода воздуха в помещение и эффективного удаления паров от источников повышенного выделения влаги, тепла и запахов. Зонты должны подключаться к вентиляционной системе с выносным вентилятором.

Пример записи обозначения зонта при заказе:

ЗППВ 1000/800/350 ТУ 5624-002-55319869-2011 - зонт пристенный приточно-вытяжной, длиной 1000 мм., глубиной 800 мм., высотой 350 мм..

Приобретая изделие, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Это позволит Вам успешно его использовать в Вашем бизнесе.

Предприятие - изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции.

Предприятие - изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на его эксплуатационные характеристики, без уведомления потребителя.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопротивление фильтра при расходе воздуха 500 м³/час -7 кг/м².

Ориентировочные данные о количестве вытяжного и приточного* воздуха по изделиям выделяющим тепло:

Наименование оборудования	Потребляемая мощность	Поток вытяжного воздуха	Поток приточного воздуха
Плита (контактная жарочная поверхность) электрическая	12 кВт	750 м ³ /ч	400 м ³ /ч
Сковорода электрическая	12 кВт	250 м ³ /ч	200 м ³ /ч
Шкаф жарочный	21 кВт	500 м ³ /ч	-
Котел пищеварочный КП-100	24 кВт	550 м ³ /ч	400 м ³ /ч
Котел пищеварочный КП-160	28 кВт	650 м ³ /ч	400 м ³ /ч
Котел пищеварочный КП-250	30 кВт	750 м ³ /ч	400 м ³ /ч

3. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и устройство зонта представлены на рисунках 1,2.

Зонт приточно-вытяжной, в общем случае, имеет корпус, съемные фильтры и поддоны - жиросборники. Все детали изделия выполнены из нержавеющей стали.


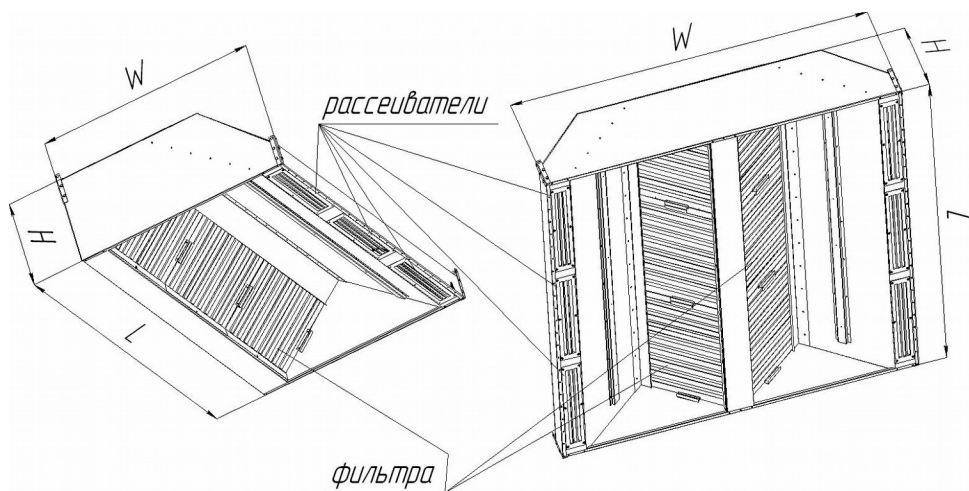


Рис.1: Внешний вид зонты.

Зонты серии ЗППВ

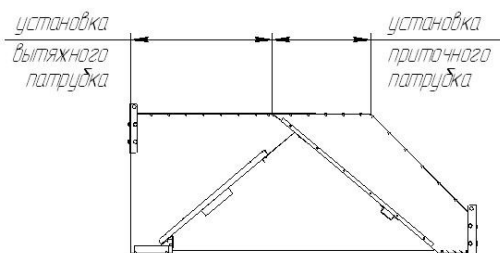

Зонты серии ЗЦПВ

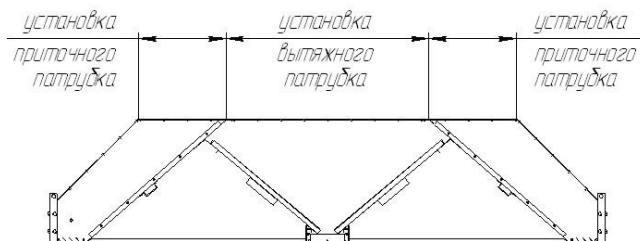


Рис.2: Устройство зонты.

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Указание мер безопасности

4.1.1 Доставку изделия на место монтажа и монтаж следует производить с соблюдением всех правил такелажных работ, кантовать изделие запрещается. Распаковка, установка и подключение изделия производится специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

4.1.2 Подключение изделия к электросети должно выполняться квалифицированным специалистом-электриком с соблюдением действующих правил и норм, а также правил безопасности.

4.2 Подготовка изделия к монтажу.

4.2.1 Перед распаковкой изделие необходимо выдержать при температуре 18...25°C не менее 7 час.

4.2.2 После распаковки изделия произвести технический осмотр:

- проверить комплектность;
- убедиться в отсутствии механических повреждений.

4.2.3 С фильтров зонта снять транспортные винты.

4.2.4 Отверстие под воздуховод выполняется на месте квалифицированным специалистом по монтажу с учетом конструкции вентиляционной системы и устройства зонта см. рис.2.

4.3 Монтаж изделия

4.3.1. Снять защитную пленку с деталей.

4.3.2. Установить зонт на предусмотренное место в помещении. Рекомендуемая высота подвески зонтов 1,9-2,0 м. над уровнем пола, но не менее 1 м. (не менее 1,2 м. при установленных светильниках) от теплоизлучающих поверхностей.

4.3.3. Установить поддоны – жиросборники, затем установить фильтры, в случае необходимости на фильтры зонта установить транспортные винты.

Для заземления зонта использовать любой из кронштейнов подвеса.
После установки и подключения зонт готов к эксплуатации.

Внимание!

- При использовании зонтов с встроенными светильниками запрещается эксплуатация оборудования при отключенной или неисправной системой принудительного воздухозабора.

- Светильники установленные на зонтах не должны располагаться непосредственно над тепловыми поверхностями.

- Температура воздуха в месте установки светильников не должна превышать 70°

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Чистку и ремонт изделия производить только при отключении его от электрической сети.

5.2 Очистка изделия выполняется следующим образом:

- зонт выключается посредством отключения автоматического выключателя в щите.

- поверхности зонта, фильтры и поддоны - жиросборники очищаются с применением ветоши, смоченной в теплой воде или в растворе моющего средства.
- перед началом эксплуатации зонта после очистки следует тщательно протереть его насухо

Внимание!

- ***Очистка изделия с применением водяной струи или высоконапорного чистящего устройства запрещается!***
- ***Во время очистки изделия не допускается применение проволочных губок, проволочных щеток либо других абразивных приспособлений!***
- ***Удалять винтовые соединения во время очистки ЗАПРЕЩАЕТСЯ!***

5.3 Запрещается эксплуатация зонта с открытой электропроводкой, а также с неисправным заземляющим устройством.

5.4 При эксплуатации зонта периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства, при обнаружении неисправностей вызывать электрика;

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

При техническом обслуживании провести следующие работы:

- выявить неисправности зонта;
- подтянуть, при необходимости, контактные соединения электропроводки зонта. При этом отключить зонт от электросети выключением автоматического выключателя в электрощите.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделий должна проводиться в порядке, установленном для утилизации изделий из металлов и нержавеющей сплавов.

8. КОМПЛЕКТ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки изделия включает в себя:

- зонт;
- поддоны;
- паспорт на изделие.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Зонт _____ соответствует ТУ 5624-002-55319869-2011
и признан годным для эксплуатации

ПРИЕМКА	УПАКОВКА
Дата изготовления: “___” _____ 20__ г.	Дата упаковки: “___” _____ 20__ г.
Приемку произвел: _____ (подпись)	Упаковку произвел: _____ (подпись)

М.П.

М.П.

10. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом обслуживании	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен на изделие производства ООО «Итерма»

(тип, заводской номер изделия и дата изготовления изделия)

владельцем _____

(наименование и адрес организации)

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

и представителем специализированной организации _____

(наименование организации)

механиком _____

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

(номер диплома, удостоверения специалиста)

и удостоверяет, что:

Изделие пущено в эксплуатацию и принято на обслуживание в соответствии с

договором № _____ от “ ____ ” _____ 20__ г. между
владельцем оборудования и специализированной
организацией _____ -

Акт составлен и подписан:

Владелец оборудования

**Представитель специализированной
организации**

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

Для заметок

Для заметок

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Наименование продукции: _____

Дата выпуска: _____

Наименование компании продавца: _____

печать и подпись продавца

Наименование компании покупателя: _____

печать и подпись покупателя

Дата покупки: _____

Адрес монтажа: _____

1. Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, изложенных в настоящем паспорте.

2. Гарантия не распространяется в случае выхода изделия из строя по вине потребителя из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем паспорте.

3. Обмен и возврат изделий надлежащего качества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. В течение гарантийного срока поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

5. Все рекламационные детали, узлы и комплектующие изделия должны быть переданы поставщику для анализа и принятия мер к дальнейшему предотвращению их появления.

6. Рекламация поставщиком рассматривается с обязательным предоставлением следующих документов:

6.1. Копия рекламации от потребителя (заявление, претензия)

6.2. Акт диагностики от поставщика (сервисной обслуживающей организации) с указанием:

- наименование продукции и его серийный номер
- дата выпуска
- дата ввода в эксплуатацию
- обнаруженные специалистом неисправности
- причины выхода из строя (поломки)

6.3. Фотография шильда изделия или копия страниц паспорта с отметкой о упаковке и дате выпуска

7. Рекламации поставщику направляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.